Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Fluxo	Unidade de fase	V (F) (V)	Demanda (W)								Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	FaC - F (W)	FaC - E (W)	FaC - Y (W)	FdP	FdA	P (W)	Reator	Ip (A)	Ip (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Bitola (mm²)
1	Reserva Condutivel	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2	Reserva Ambiente	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3	Reserva Sala Direção 2	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4	Reserva Sala Direção	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
5	Reserva Sala Vereba 2	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6	Reserva Sala Vereba	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
7	Reserva Sala Vereba 3	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
8	Reserva Sala Vereba 4	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
9	Reserva Sala Vereba 5	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
10	Reserva Tomada Baixa 4,5 A	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
18	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
19	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
20	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
35																											
36																											
37																											
38																											
39																											
40																											
41																											
42																											
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
TOTAL																											

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Fluxo	Unidade de fase	V (F) (V)	Demanda (W)								Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	FaC - F (W)	FaC - E (W)	FaC - Y (W)	FdP	FdA	P (W)	Reator	Ip (A)	Ip (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Bitola (mm²)
1	Reserva Sala Direção/Secretaria	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
35																											
36																											
37																											
38																											
39																											
40																											
41																											
42																											
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
TOTAL																											

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Fluxo	Unidade de fase	V (F) (V)	Demanda (W)								Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	FaC - F (W)	FaC - E (W)	FaC - Y (W)	FdP	FdA	P (W)	Reator	Ip (A)	Ip (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Bitola (mm²)
1	Reserva Condutivel	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2	Reserva Condutivel 2	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3	Reserva Condutivel 3	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4	Reserva Sala Direção	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
35																											
36																											
37																											
38																											
39																											
40																											
41																											
42																											
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
TOTAL																											

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Fluxo	Unidade de fase	V (F) (V)	Demanda (W)								Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	FaC - F (W)	FaC - E (W)	FaC - Y (W)	FdP	FdA	P (W)	Reator	Ip (A)	Ip (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Bitola (mm²)
1	Reserva Condutivel	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2	Reserva Condutivel 2	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3	Reserva Sala Direção	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4	Reserva Sala Direção 2	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
5	Reserva Sala Vereba	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6	Reserva Sala Vereba 2	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
7	Reserva Sala Vereba 3	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
8	Reserva Sala Vereba 4	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
9	Reserva Sala Vereba 5	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
10	Reserva Tomada Baixa 4,5 A	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
18	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
19	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
20	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
35																											
36																											
37																											
38																											
39																											
40																											
41																											
42																											
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
TOTAL																											

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Fluxo	Unidade de fase	V (F) (V)	Demanda (W)								Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	FaC - F (W)	FaC - E (W)	FaC - Y (W)	FdP	FdA	P (W)	Reator	Ip (A)	Ip (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Bitola (mm²)
49	Reserva Condutivel	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
50	Reserva Condutivel Minha Mãe	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
51																											
52																											
53	Reserva Tomadas Sala Direção 2	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
54	Reserva Tomadas Sala Direção	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
55	Reserva Tomadas Sala Vereba	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
56	Reserva Tomadas Sala Vereba 2	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
57	Reserva Tomadas Sala Vereba 3	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
58	Reserva Tomadas Sala Vereba 4	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
59	Reserva Tomadas Sala Vereba 5	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
60	Reserva Tomadas Baixa 4,5 A	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
61																											
62																											
63																											
64																											
65																											
66																											
67																											
68																											
69																											
70																											
71																											
72																											
73																											
74																											
75																											
76																											
77																											
78																											
79																											
80																											
81																											
82																											
83																											
84																											
85																											
86																											
87																											
88																											
TOTAL																											

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito	Descrição	Fluxo	Unidade de fase	V (F) (V)	Demanda (W)								Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	FaC - F (W)	FaC - E (W)	FaC - Y (W)	FdP	FdA	P (W)	Reator	Ip (A)	Ip (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Bitola (mm²)
89	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
90	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
91	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
92	Reserva Tomadas	Pot	3F	380 V									0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
93																											
94																											
95																											
96																											
97																											
98																											
99																											
100																											
101																											
102																											
103																											
104																											
105																											
106																											
107																											
108																											
109																											
110																											
111																											
112																											
113																											
114																											
115																											
116																											
117																											
118																											
119																											
120																											
121																											
122																											
123																											
124																											
TOTAL																											

Quadro de Cargas (QAr1)

Circuito	Descrição	Fluxo	Unidade de fase	V (F) (V)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	FaC - F (W)	FaC - E (W)	FaC - Y (W)	FdP	FdA	P (W)	Reator	Ip (A)	Ip (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Bitola (mm²)
QAr1	Reserva	Pot	3F	380 V	0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
QAr1	Reserva 2	Pot	3F	380 V	0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
QAr1	Reserva 3	Pot	3F	380 V	0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
QAr1	Reserva 4	Pot	3F	380 V	0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL																			

Quadro de Cargas (ALU)

Circuito	Descrição	Fluxo	Unidade de fase	V (F) (V)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	FaC - F (W)	FaC - E (W)	FaC - Y (W)	FdP	FdA	P (W)	Reator	Ip (A)	Ip (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Bitola (mm²)
QAr1	Reserva	Pot	3F	380 V	0,00	0,00	T				1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL																			

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Ambiente Interno)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Ambiente Interno)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Ambiente Interno)	11,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Ambiente Interno)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Ambiente Interno)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00

Quadro de Demanda (QAr1)

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Ambiente Interno)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00

Quadro de Demanda (ALU)

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda	Demanda (kW)
Iluminação e TUG's (Ambiente Interno)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00

QUADRO DE CARGAS
s/escala

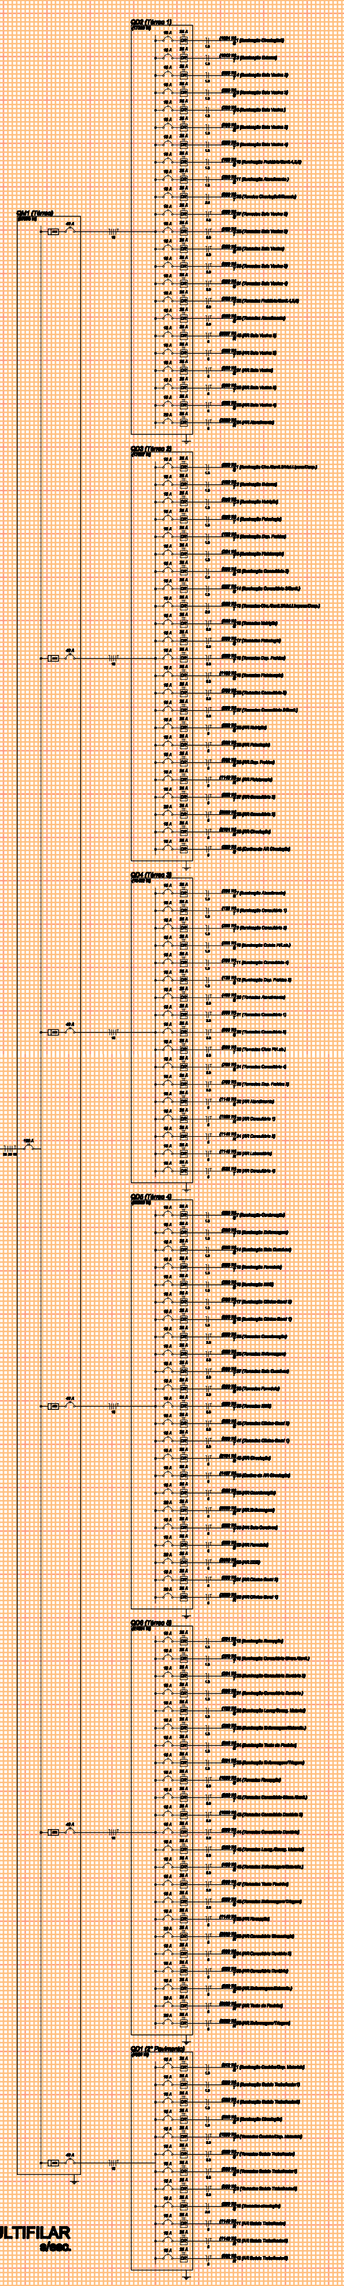
QDG (Térreo 1)
QDG (Térreo 2)
QDG (Térreo 3)
QDG (Térreo 4)
QDG (Térreo 5)
QDG (Térreo 6)
QDG (Térreo 7)
QDG (Térreo 8)
QDG (Térreo 9)
QDG (Térreo 10)
QDG (Térreo 11)
QDG (Térreo 12)
QDG (Térreo 13)
QDG (Térreo 14)
QDG (Térreo 15)
QDG (Térreo 16)
QDG (Térreo 17)
QDG (Térreo 18)
QDG (Térreo 19)
QDG (Térreo 20)
QDG (Térreo 21)
QDG